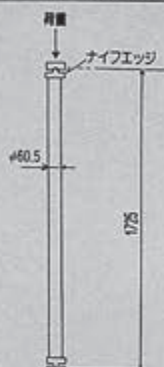
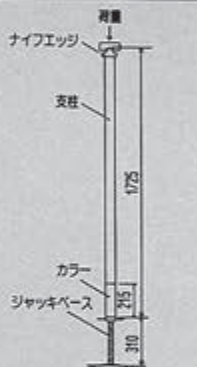

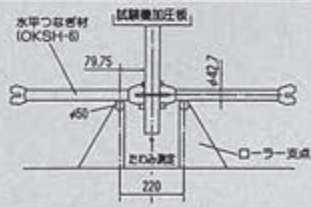

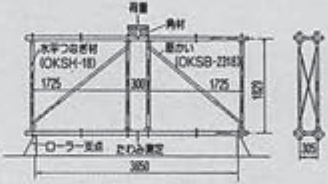
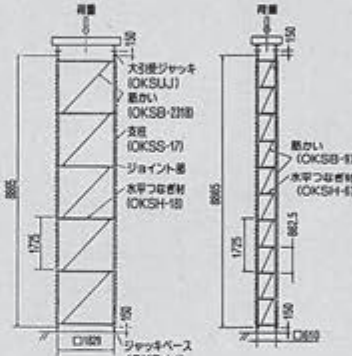
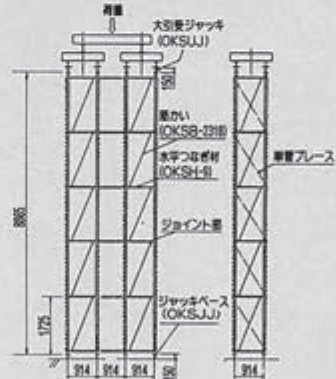




試験データ

許容荷重と試験破壊荷重

No	種 類	試験破壊荷重(t)	試 験 方 法	許容荷重(t)
1	単柱圧縮強度	14.04		6.4
2	ジャッキベース圧縮強度	13.5		6.4
3	大引受ジャッキ圧縮強度	13.3		6.4
4	結合部せん断強度	2.16		1.0
5	結合部引張強度	4.62		2.2

No	種 類		試験破壊荷重(t)	試 験 方 法	許容荷重(t)
6	結合部圧縮強度		9.54		4.6
7	筋かい 圧縮強度	1725×1829	2.22		1.08
		1725×914	3.70		1.80
		1725×610	3.73		1.81
8	四角塔実大 圧縮強度	1829×1829	54.7		25.6 (6.4/1柱)
		914×914	45.9		22.8 (5.7/1柱)
		610×610	50.8		25.2 (6.3/1柱)
9	ベタ支柱実大圧縮強度		96.4		6.0/1柱
10	荷重受梁圧縮強度		5.3		2.5/1枠
			5.4		2.5/1枠